**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**
*ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРЕЕВКА*
**«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АНДРЕЕВКА»**

141560, МО, Солнечногорский район, село Алабушево, ул. Кирова, д.1а, тел.**8(499)504 29 29**,
e-mail: **pk-andreevka@mail.ru**, ИНН 5044079945, КПП 504401001, р/с 40702810505100143702
в Банке «Возрождение» ПАО, к./с. 30101810900000000181, БИК 044525181, **http://www.pk-andreevka.ru/**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №** ТУ/с/-18/2017 от 14.09.17

**на подключение объекта : «17-ти этажный жилой дом» по адресу: Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, между ул. Староандреевская и Клубная, к централизованным сетям канализационного водоотведения.**

**Субъект (заказчик):** ООО « КРАНЕКА», генеральный директор Важин. С.А.
**Объект**: «17-ти этажный жилой дом» по адресу: Московская область Солнечногорский район, р.п. Андреевка, между ул. Староандреевская и Клубная.
**Проектные нагрузки**: Водоотведение – 250 куб.м./сут.

**ВОДООТВЕДЕНИЕ**:

**1**. Канализование объекта с объемом хозяйственно-бытовых стоков 250 куб.м/сут. предусмотреть в действующую канализационную насосную станцию (КНС МОГВВ).

**2**. Точка подключения - существующий канализационный колодец по ул. Жилинская напротив жилого дома № 27 к. 3. (точка А на схеме)

**3**. Разработать проект присоединения дома к существующей сети централизованного канализационного водоотведения, проходящей по ул. Жилинская.

Проектом предусмотреть:

- устройство канализационной насосной станции перекачки вод (КНС) от точки сбора до точки подключения; Мощность насосного оборудования предусмотреть с перспективой дополнительного увеличения нагрузки на 100% в сутки для возможности подключения Абонентов частного сектора.
- прокладка напорной сети канализации из пластиковых труб от КНС до точки А на схеме диаметром 150 мм х 2 нитки;
- Выпускные колодцы канализации предусмотреть на каждый выпуск, диаметры колодцев не менее 1200 мм, в каждом колодце предусмотреть лестницу.
- Проложить внутриквартальную сеть канализации от выпускных колодцев до КНС из пластиковых труб канализации ( Корсис или аналог), диаметр определить проектом.

**4**. Количество и глубина заложения колодцев канализационной сети определить проектным расчетом.

**5**. Проект канализационной сети и канализационной насосной станции согласовать с МУП «ПК «Андреевка», один экземпляр проекта возврату не подлежит.

**6**. По окончании строительства и сдачи объектов оформить акт разграничения балансовой принадлежности эксплуатационной ответственности. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности – колодец с шибером перед КНС, со стороны самотечной канализации КШ.

**7**. Все смонтированное оборудование и инженерные сети водоотведения согласно Актов разграничения передать в муниципальную собственность безвозмездно.

**8**. Во вновь построенной КНС на напорных трубопроводах, установить счетчик учета объемов канализационных вод после КНС на напорной канализации или в месте присоединения секционных сетей самотечной канализации (точка Б на схеме). Щит с вычислителем должен быть расположен в теплом помещении, удобном для контроля и обслуживания, при невозможности – в термостатическом исполнении щита с подогревом. Все средства измерений, входящие в состав узла учета стоков должны быть поверены и иметь сертификат об утверждении типа и регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений.

**Условия и порядок выполнения технических условий на подключение к инженерным сетям МУП «ПК «Андреевка»**

**1**. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, являющейся членом СРО с установленным видом деятельности. Проектная документация подлежит согласованию с МУП «ПК «Андреевка» и другими заинтересованными организациями.

**2**. Проект на согласование в МУП «ПК «Андреевка» предоставляется в полном объеме, один экземпляр возврату не подлежит.

**3**. Строительство наружных инженерных сетей выполнить строительно-монтажной организацией, являющейся членом СРО с установленным видом деятельности, с уведомлением МУП «ПК «Андреевка» до начала работ за 10 дней и под техническим надзором инженерной службы МУП «ПК «Андреевка».

**4**. До приема стоков Заказчик должен оформить Акт разграничения балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности и заключить договор на оказание услуг с МУП «ПК «Андреевка».

**5**. В целях бесперебойного обеспечения коммунальными услугами МУП «ПК «Андреевка» оставляет за собой право внести изменения и дополнения в данные технические условия, в зависимости от изменения нормативно-проектных нагрузок.

**6**. В случае невыполнения одного из пунктов – технические условия считать недействительными.

**7**. Настоящие технические условия составлены в трех экземплярах, из них один экземпляр должен находиться в Администрации городского поселения Андреевка, второй экземпляр у МУП «ПК «Андреевка», третий экземпляр у Заказчика.

***Срок действия технических условий 1 год.***

**Руководитель администрации городского поселения Андреевка** _____ **С.Е. Сидоренко**

**Директор МУП «ПК «Андреевка»** _____ **Б.Н. Зачешигрива**

Технические условия получены _____ / _____ /

Схема подключения объекта «17-ти этажный жилой дом» р.п. Андреевка между ул. Староандреевская и ул. Клубная

к существующим источникам водоотведения
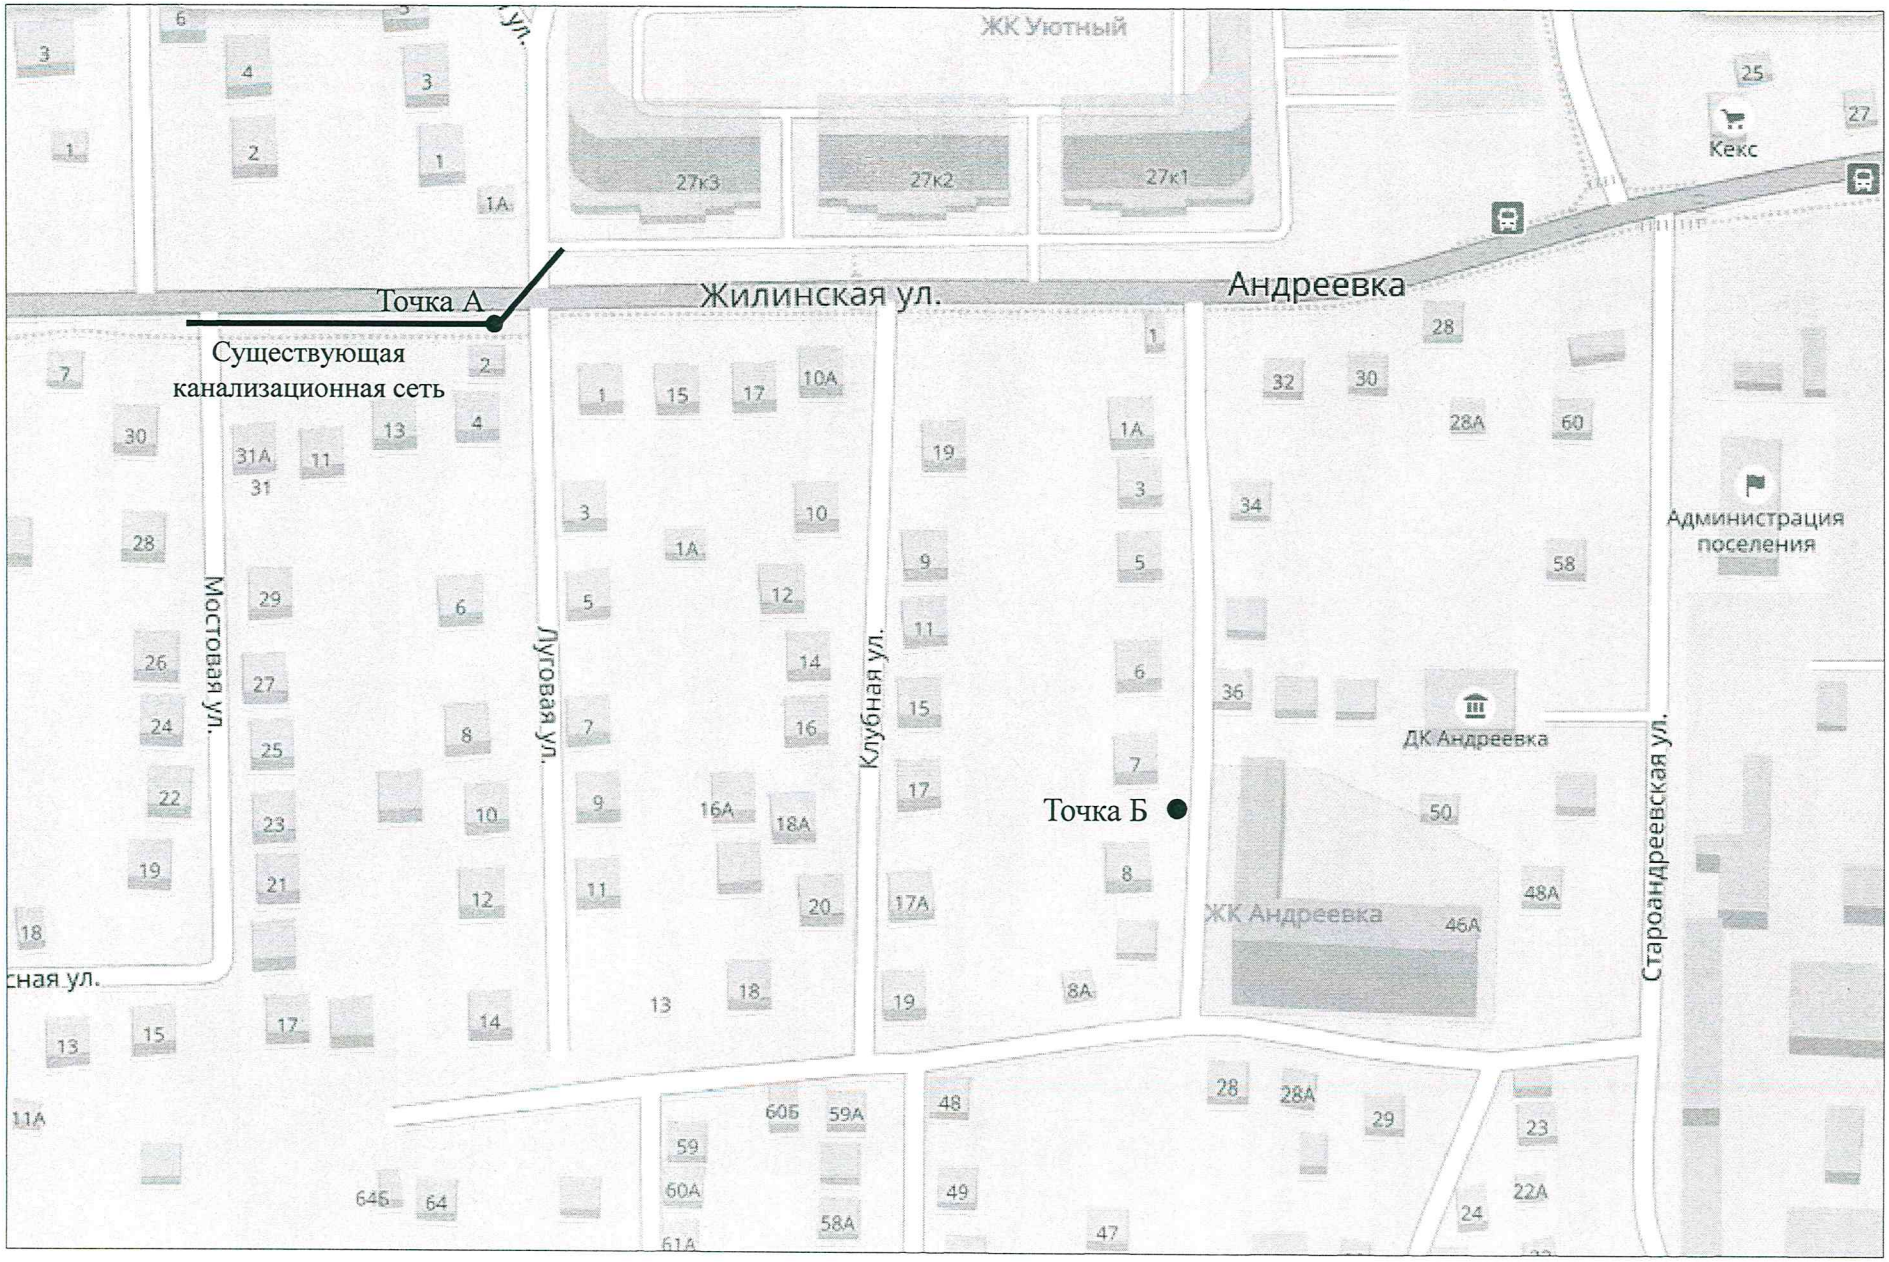
(выдана к техническим условиям № ТУ(С)-18/0917 МУП «ПК «Андреевка»)